


JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

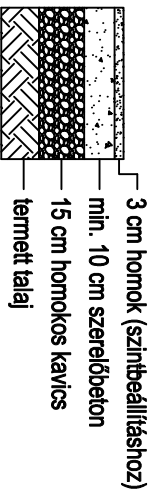

Néveleges tisztítási teljesítmény:	150	l/s
Tisztítási határérték:	5	mg/l SZOE
Izsfogó térfogat:	15000	l

1. Bevezető csöccsonk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens főszűrő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)

Project


Kapcsolattartó
név, telefonszám)

Födém
sherbîrás


Hozzáfolyás
fenékszintje

Max.
talajvízszint

Dátum,
sét, aláírás

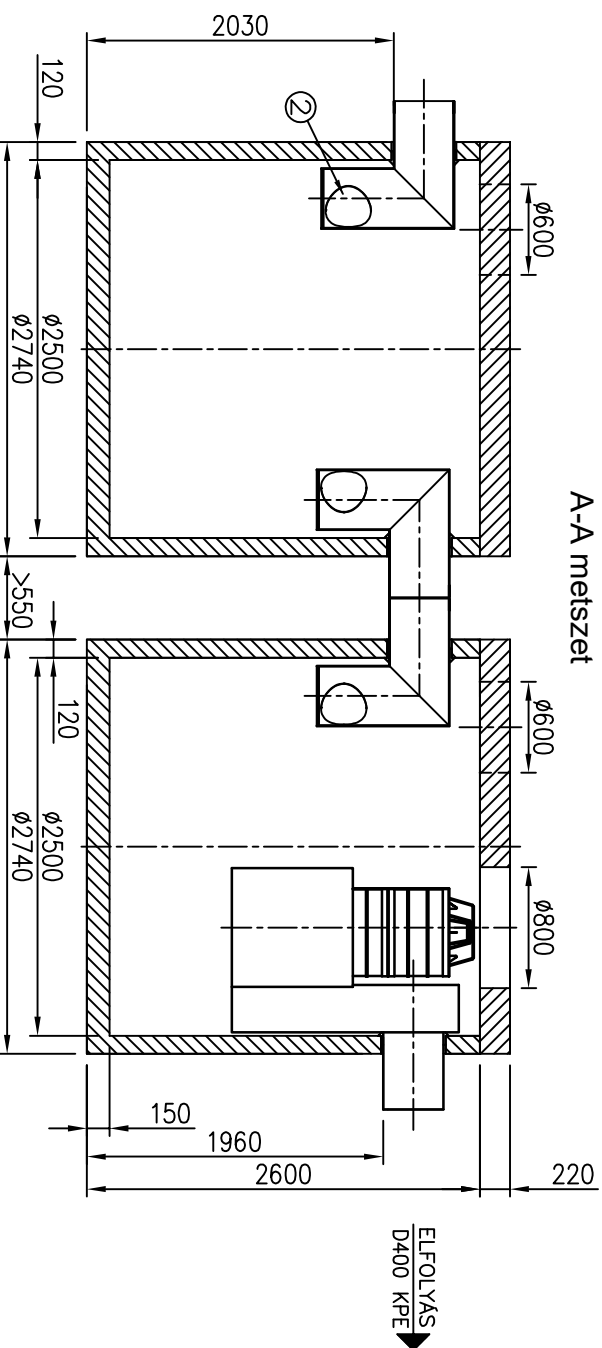

Felülnézet

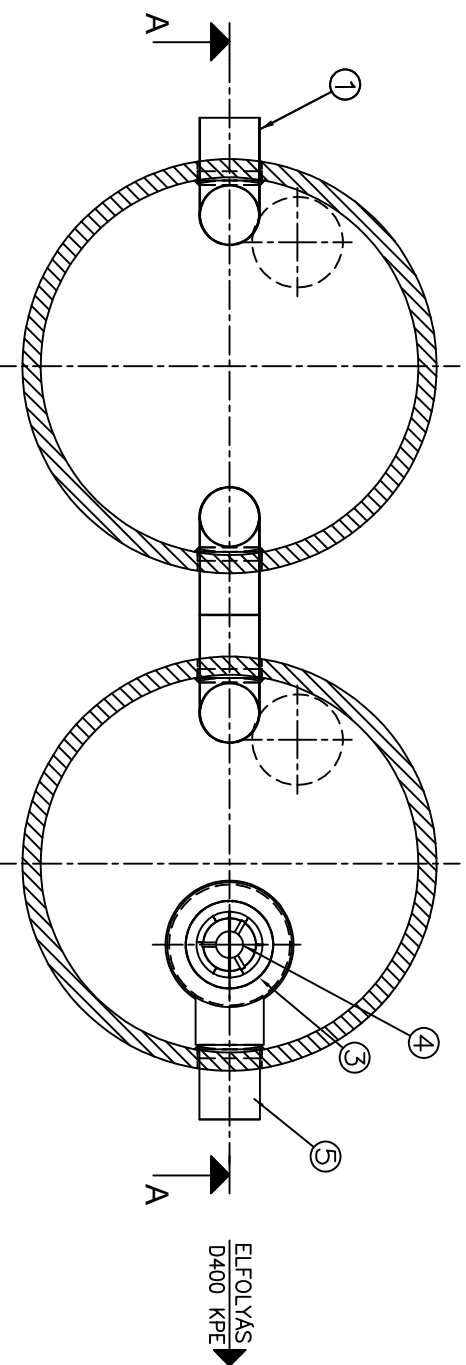

www.pureco.hu

ENVIA Vasbeton tartályos hordalektógó és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg:

834

Típus:

Összes tömeg:

23.0 t

Rajzsám: TNC-150-5-A-2019

INFORMÁCIÓS ANYAG

M 1:50



Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen tervben ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.